


Vide brut de porte  
 64-98/204  
 74-78/204  
 84-98/204

# REZ-DE-CHAUSSEE


▲ A/1

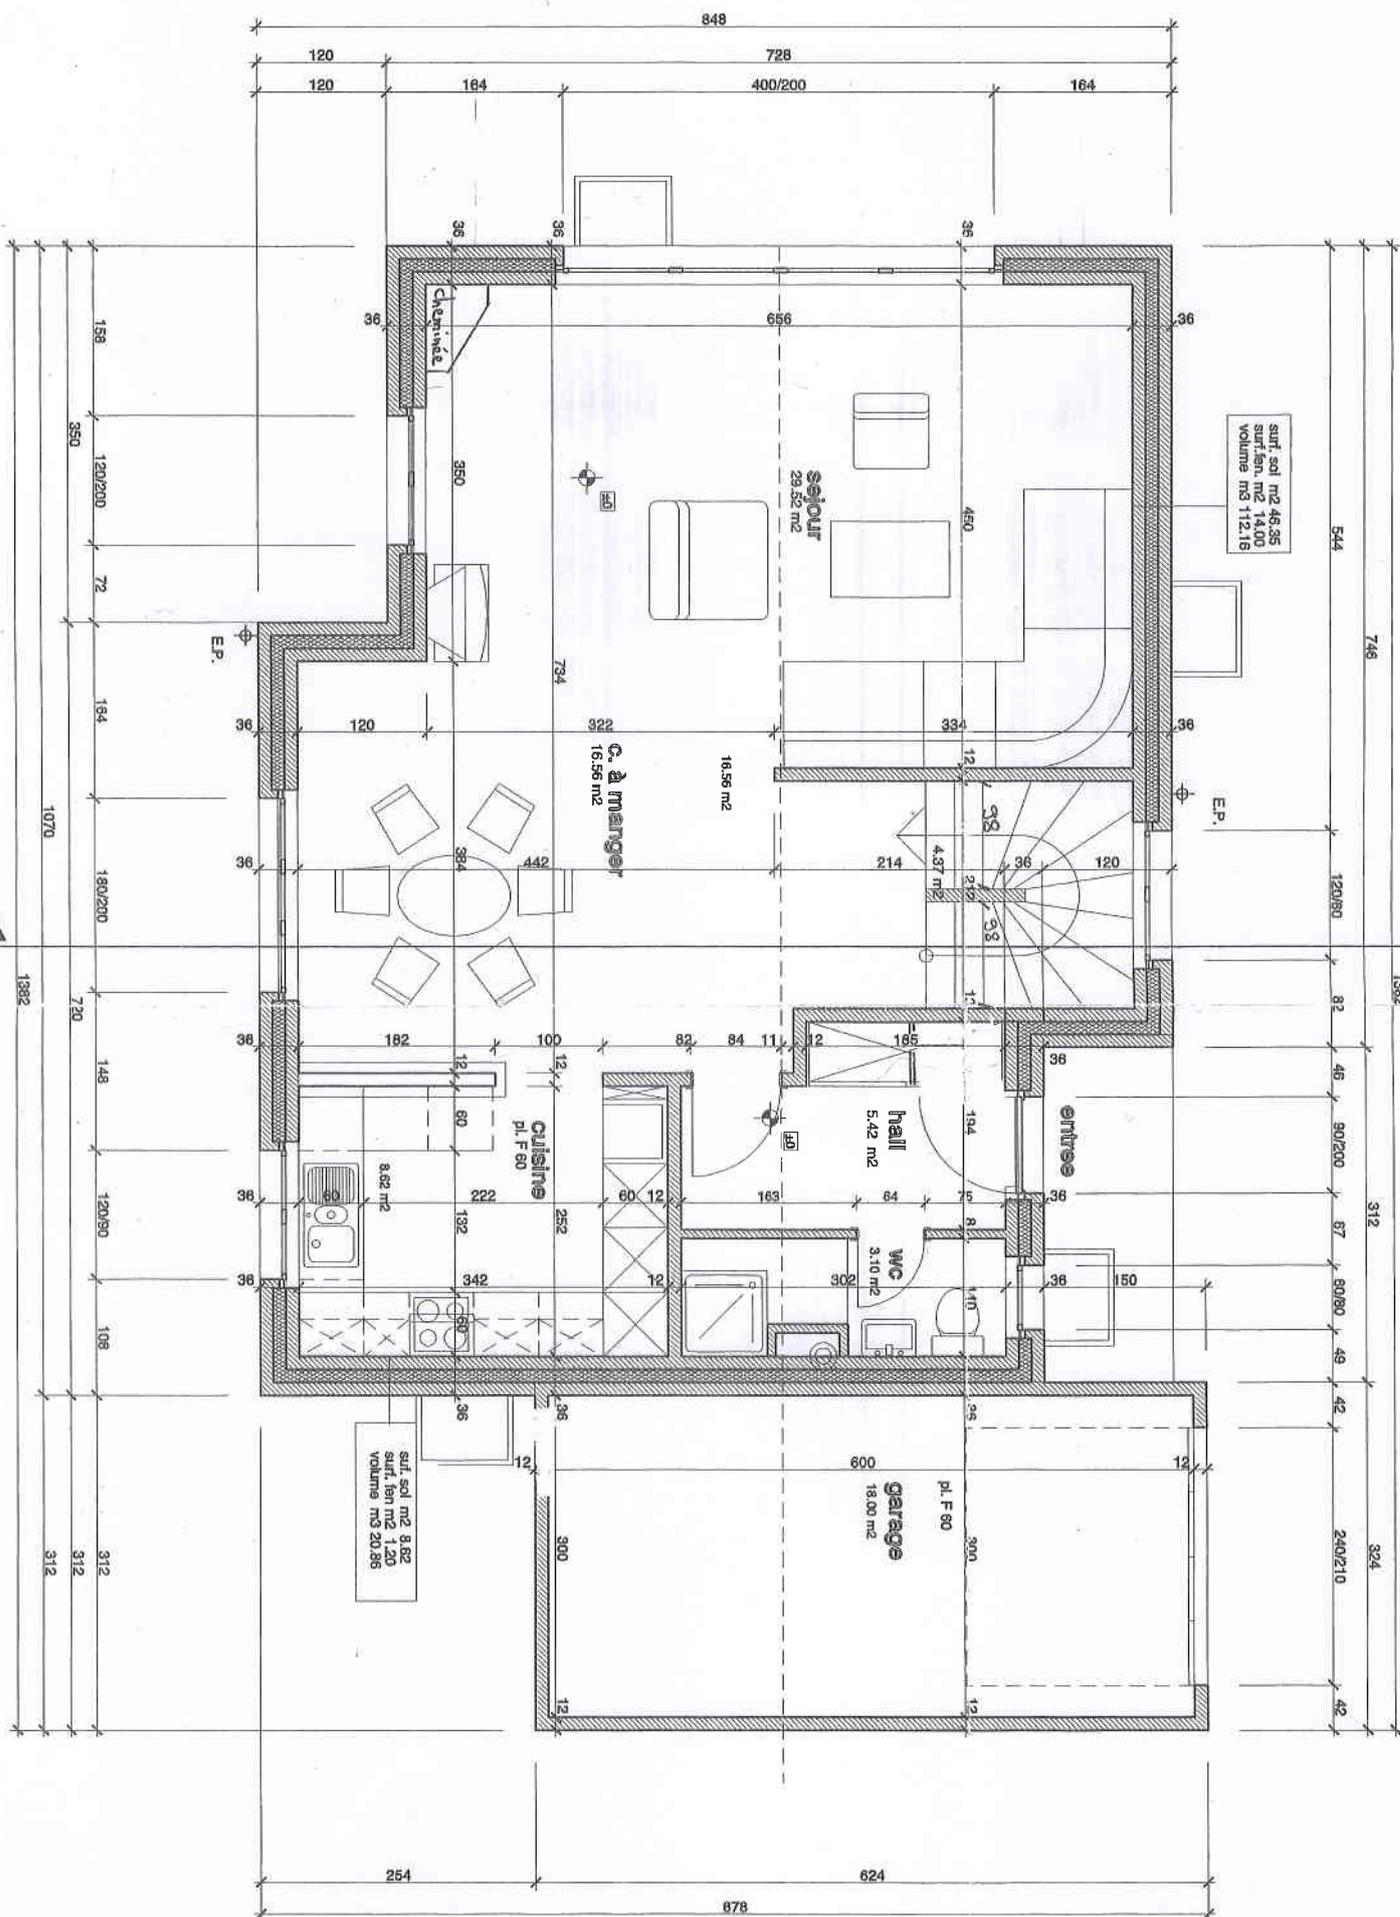


Vide brut de porte  
64-88/204  
84-88/204

# ETAGE

▲ A/1

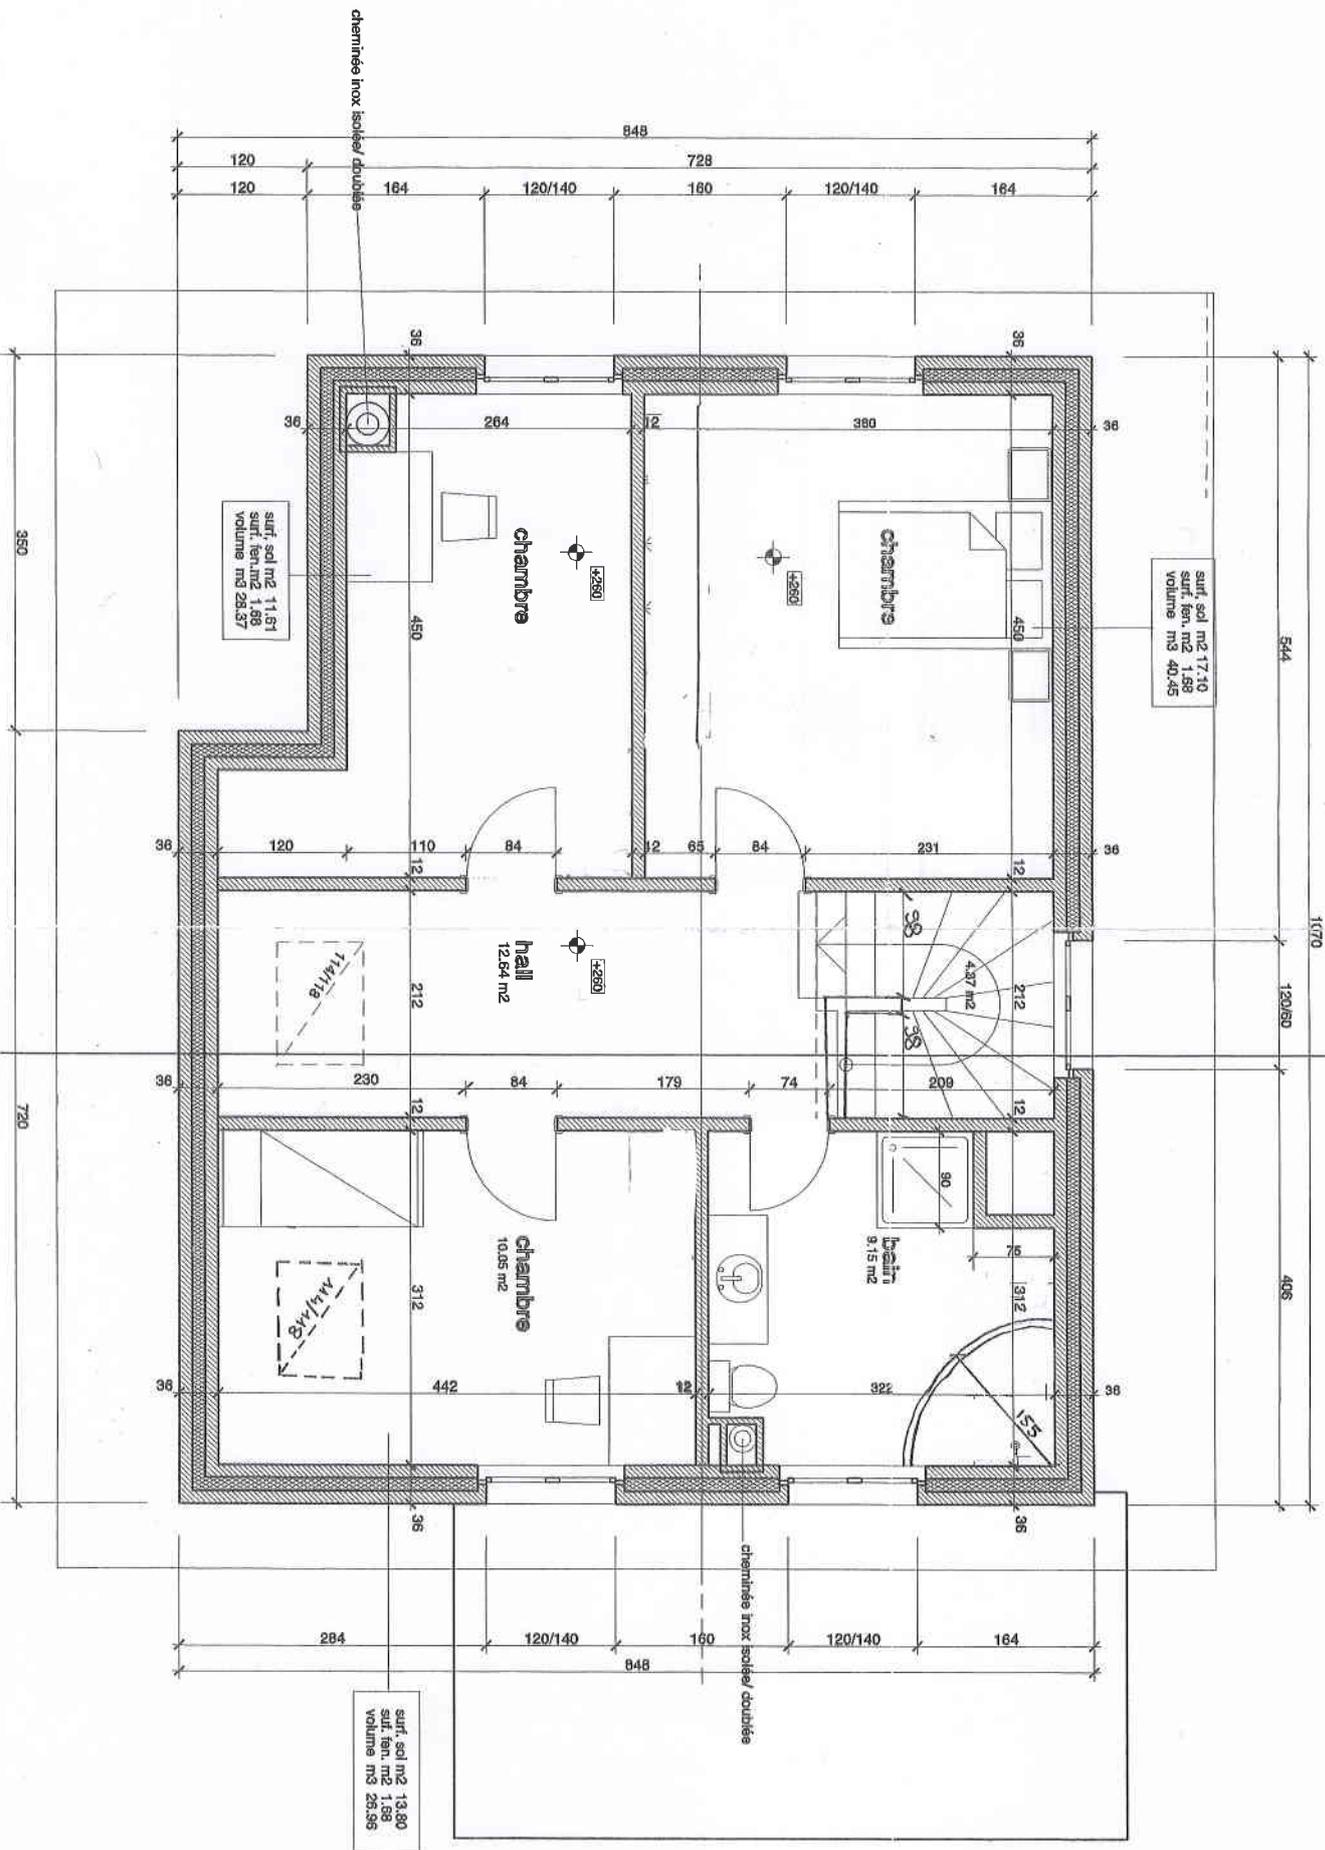



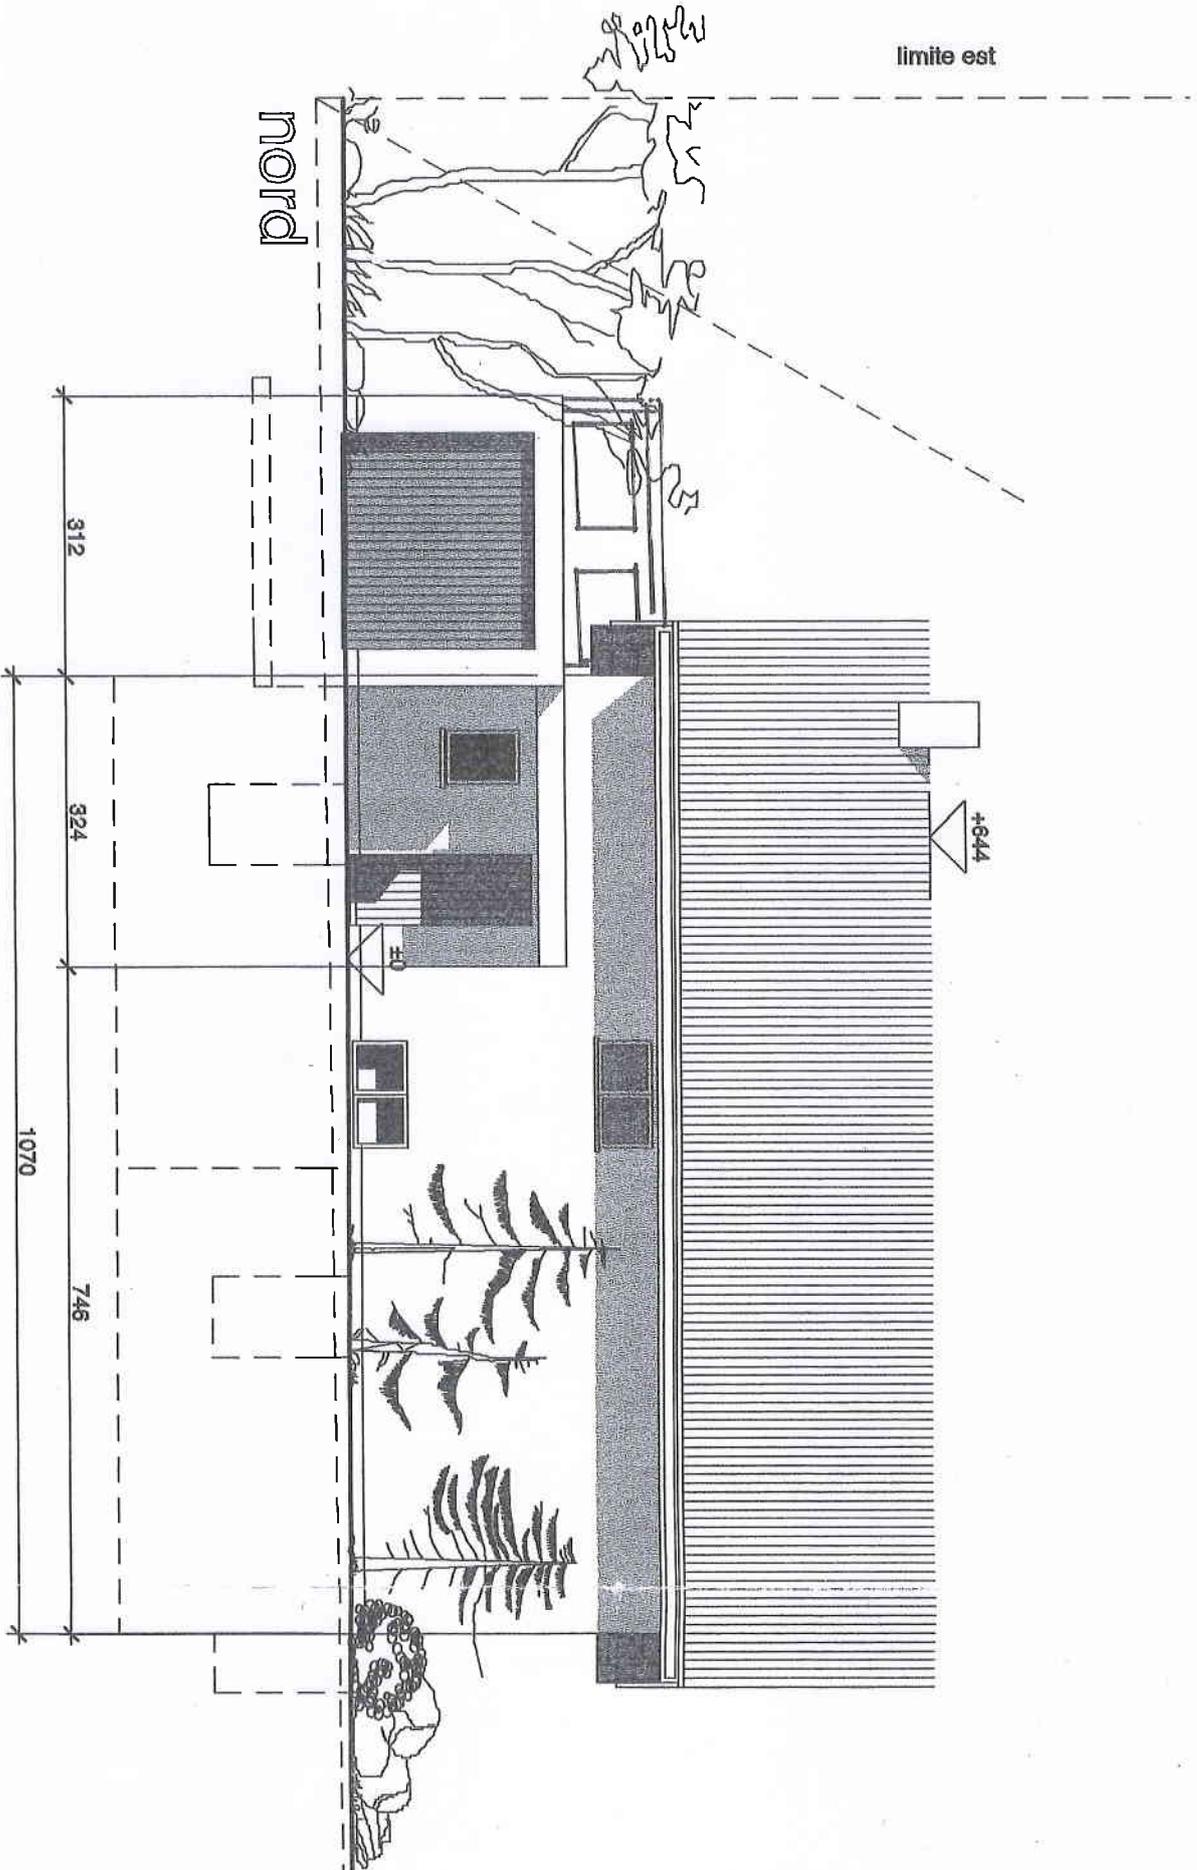


ouest

limite nord


alignement


limite sud

728  
848  
120

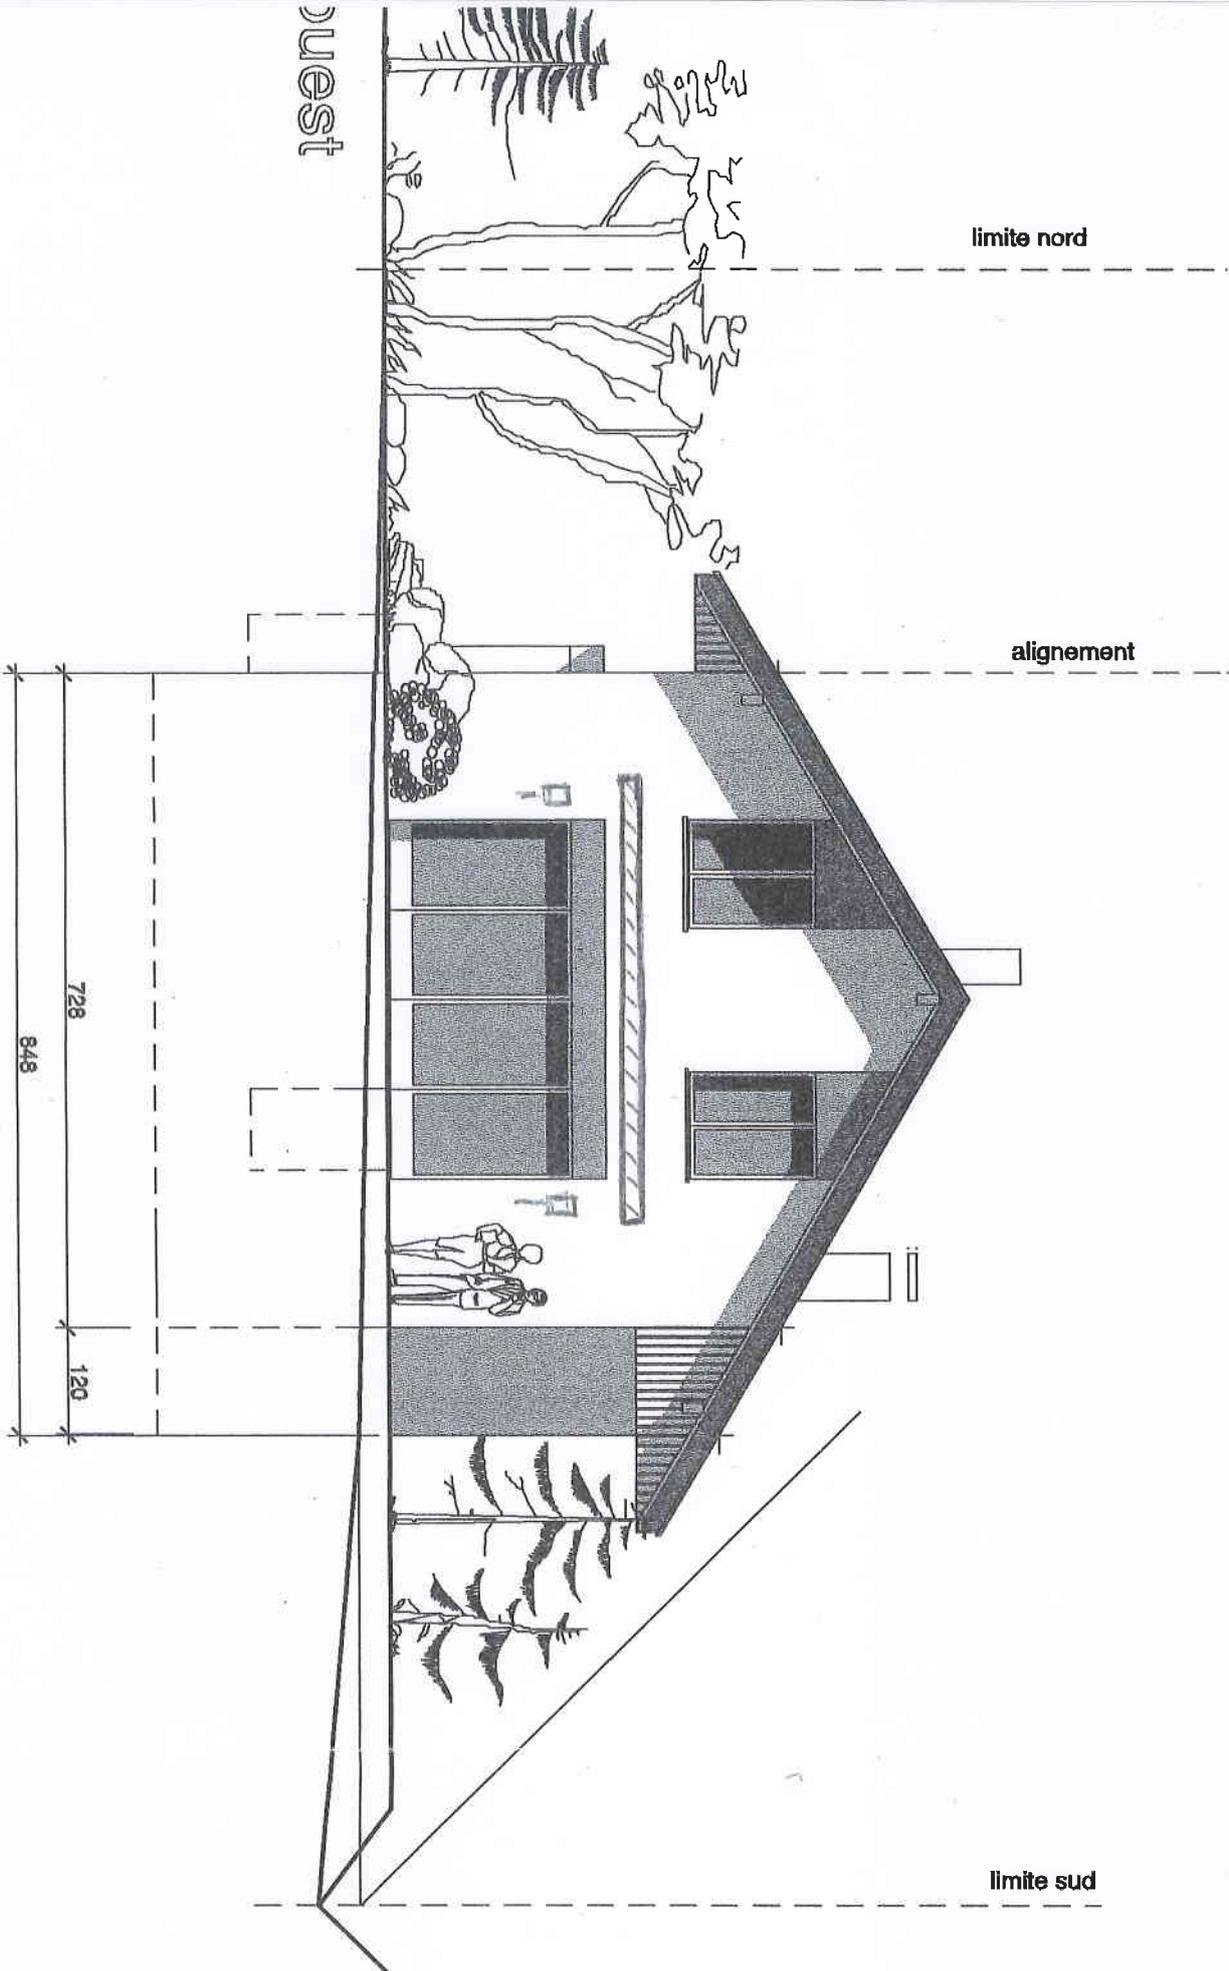


sud

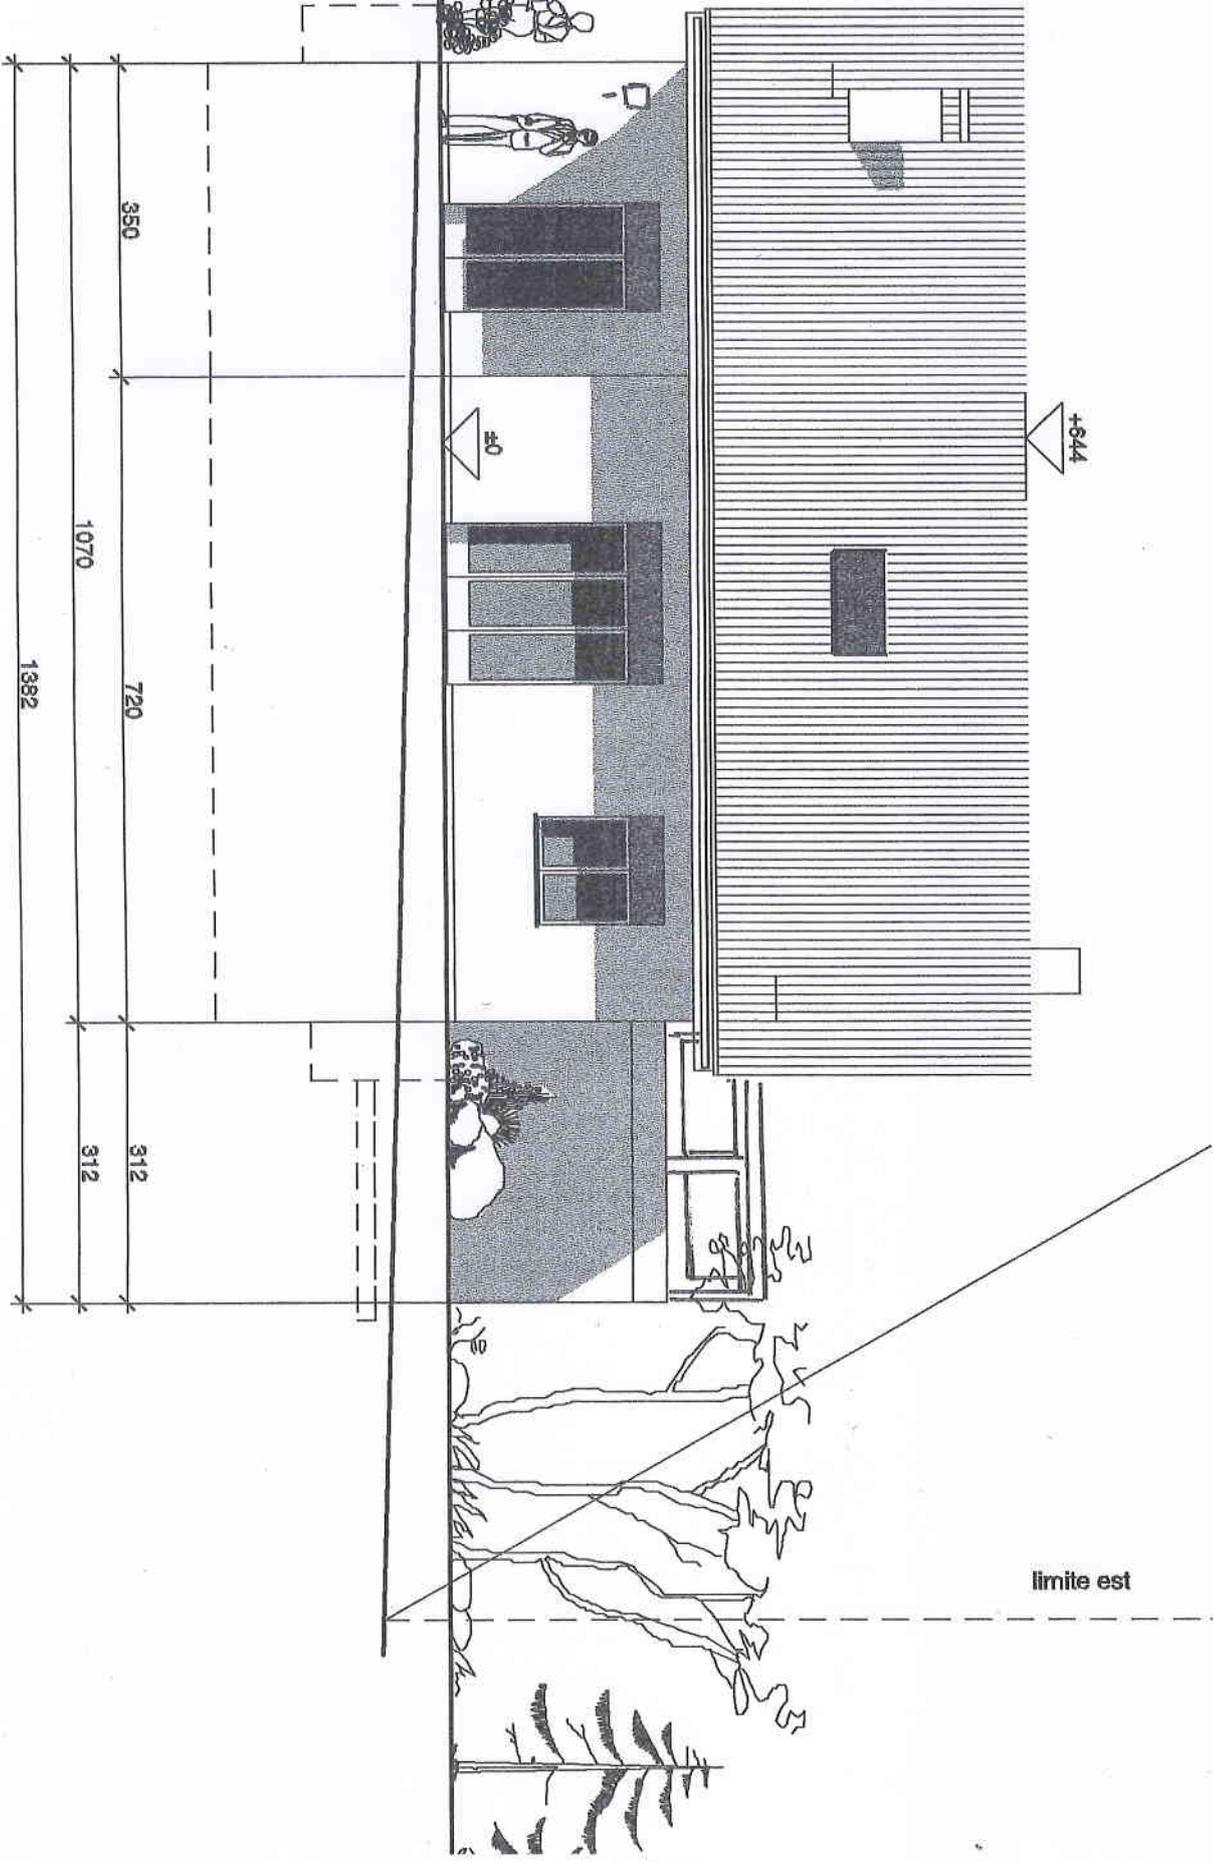

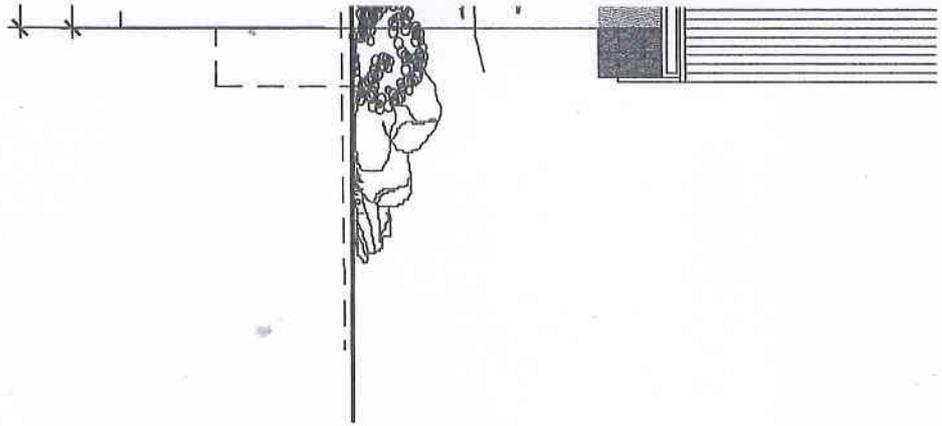

limite sud


est

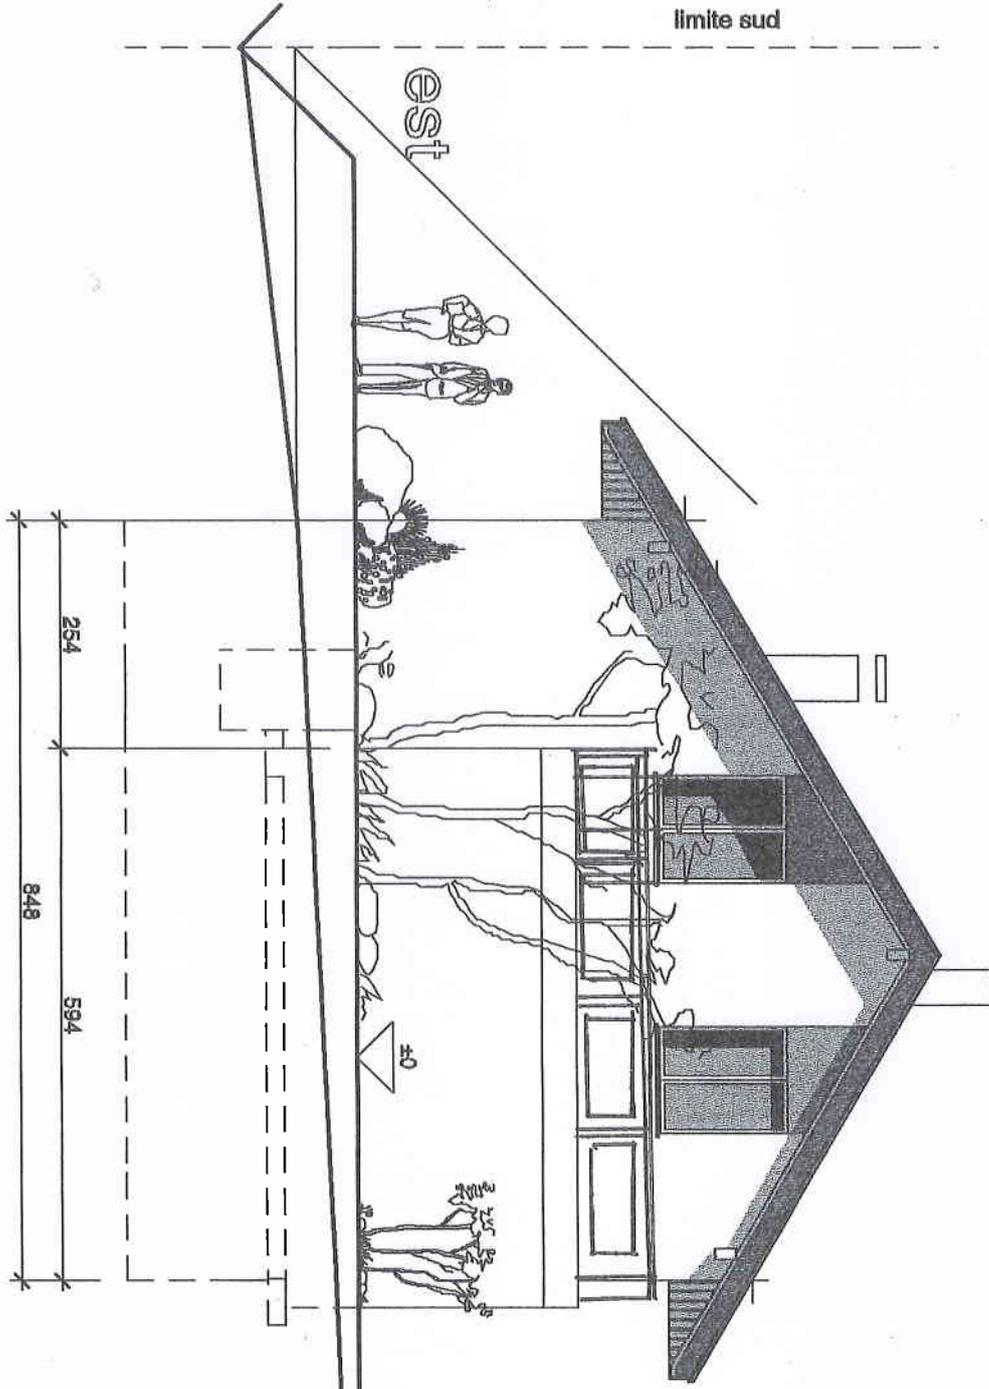

alignement

# COUPE A1

limite sud

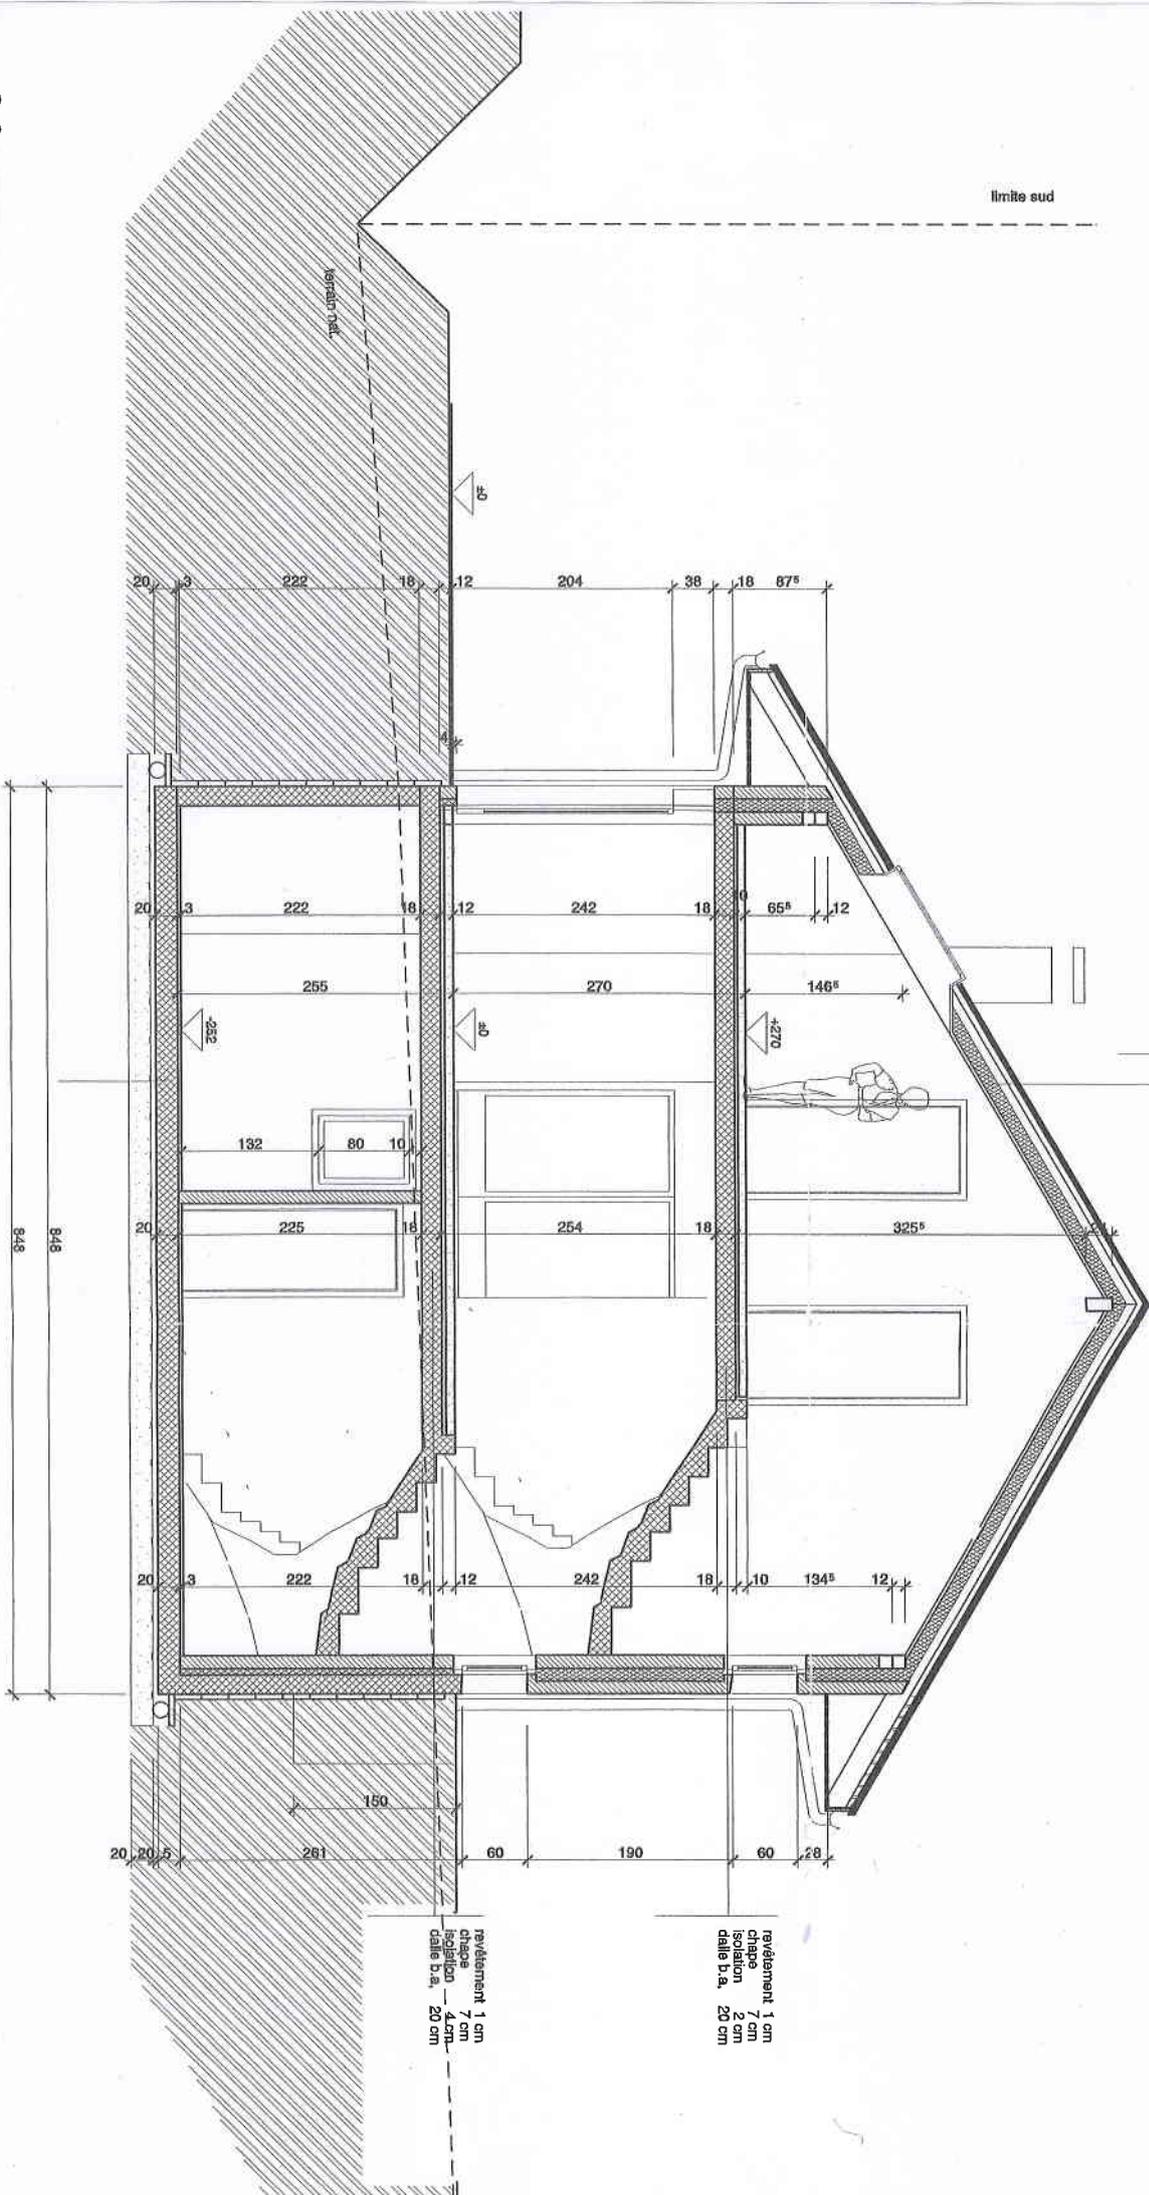

Tuiles  
lattes  
sous-lattes  
sous-couverture  
chevrons 20 cm  
isolation 140 mm  
pare-vapeur  
lattes sapin

chape 3cm  
radier 20 cm  
b. maigre 3 cm  
empierrement 20 cm

revêtement 1 cm  
chape 7 cm  
isolation 4 cm  
dalle b.a. 20 cm

revêtement 1 cm  
chape 7 cm  
isolation 2 cm  
dalle b.a. 20 cm